


# USO DE SELLO DE ISO/IEC 29110:2018

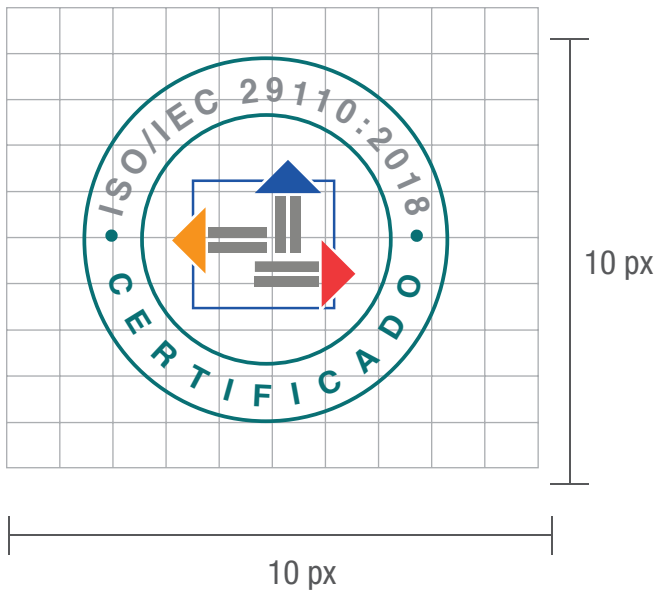

## ZONA DE SEGURIDAD

La siguiente retícula planteada demuestra la correcta proporción de las variantes permitidas del logotipo institucional, denoten que ningún elemento adicional deberá exceder o involucrarse en la zona de aplicación.

El logotipo debe rodearse de un mínimo de espacio blancos que no pueden ser menores del 18% del tamaño de la base del símbolo.

El logotipo sin embargo, podrá usarse sobre fondos que no interfieran con su correcta apreciación.



## PANTONE

Esta corresponde a los tonos usados y permitidos, en el sello NYCE Colombia siendo la combinación principal y las variantes opcionales; en caso de no contar con la muestra exacta, deberán buscarse igualar los tonos lo más aproximado posible.

**PANTONE 322 C**  
C:98%  
M:44%  
Y:58%  
K:2%

<b>PANTONE 143 C</b> C:6% M:38% Y:87% K:0%	<b>PANTONE 7686 C</b> C:42% M:78% Y:21% K:0%	<b>PANTONE 179 C</b> C:8% M:92% Y:84% K:0%	<b>PANTONE 423 CVC</b> C:56% M:45% Y:46% K:0%
--	--	--	---

Certificado NYCE No.:

**PANTONE 423 CVC**  
C:56%  
M:45%  
Y:46%  
K:0%


**Tipografía:**  
Helvetica Regular  
Tamaño 11pt

## USOS EN BLANCO Y NEGRO

El logotipo podrá utilizarse calado en blanco para fondos oscuros y en negro de ser necesario.

## EFECTOS ESPECIALES

Los logotipos podrán llevar efectos como sombras, resplandores, siempre y cuando se usen moderadamente y en la menor medida posible sin sobresaturarlos o distorsionarlos totalmente. **(No exceder una aplicación de más del 10% de opacidad total).**

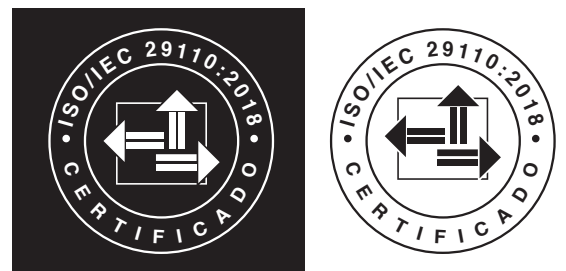

## TIPOGRAFÍA

Las tipografías corporativas son caracteres personalizados que encajan con las necesidades e imagen y son utilizadas para la generación de documentos y contenidos.

## HELVÉTICA REGULAR

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 0123456789,.-!@#%&'()\*=?;:~`{|}~